


SCENARI RAPPRESENTATIVI: CERCHI DI RISCHIO				
Evento Incidente	Scenario Incidente	Zone di Rischio Impatto	Zone di Rischio Attiva	Zone di Rischio Passiva
1.1.8 Rischio "rendon" di medio entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 barg e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Deposizione Tossico	4	22	346
1.2.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 barg e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Deposizione Tossico	9	79	468
5.4.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20°C del metano di alto pressione di 20°C del metano di alto pressione	Pool Fire	73	81	94
7.4.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 barg e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Deposizione Tossico	13	101	599
7.4.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 barg e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Jet Fire	62	84	71
10.4.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 barg e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Deposizione Tossico	44	104	393
10.4.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 barg e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Pool Fire	53	59	68
12.1.8 Rischio "top event" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 barg e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Pool Fire	41	45	52
14.4.8 Rischio "rendon" di medio entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 barg e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Deposizione Tossico	14	41	233
20.2.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 barg e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Deposizione Tossico	11	100	431
21.2.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 barg e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Deposizione Tossico	14	88	370
24.4.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 barg e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Pool Fire	29	32	40

VALORI DI SCELTA PER LA DEFINIZIONE DEI CERCHI DI RISCHIO				
SCENARIO INCIDENTALE	PARAMETRO DI RIFERIMENTO	ELEVATA LETALITA'	INDI LETALITA'	LESIONI IRREVERSIBILI
Incendio (Pool-Fire & Jet-Fire)	Raddoppio termico	---	7 KW/mq	5 KW/mq
Incendio (Flash-Fire)	Raddoppio termico	---	---	---
Esposizione (Pool-Fire)	Raddoppio termico	---	---	---
Esposizione (Jet-Fire)	Raddoppio termico	---	---	---
Esposizione (Pool-Fire)	Raddoppio termico	---	---	---
Esposizione (Jet-Fire)	Raddoppio termico	---	---	---
Esposizione (Pool-Fire)	Raddoppio termico	---	---	---
Esposizione (Jet-Fire)	Raddoppio termico	---	---	---
Esposizione (Pool-Fire)	Raddoppio termico	---	---	---
Esposizione (Jet-Fire)	Raddoppio termico	---	---	---

DENOMINAZIONE CANCELLO	UBICAZIONE	ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE	GESTORE CANCELLO
B1	NUOVA STRADA COMUNALE VIGGIANO-GRUMENTO	INTERDIZIONE E TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA A RISK	COMPAGNIA CARABINIERI VIGGIANO
B2	STRADA INTERDIZIONE CON FICOLIA	INTERDIZIONE E TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA A RISK	GUARDIA DI FINANZA VIGGIANO
B3	INCROCIO STRADA COMUNALE COSTA DELL'ICHA E STRADA COMUNALE DELL'ICHA	INTERDIZIONE E TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA A RISK	POLIZIA MUNICIPALE VIGGIANO
B4	STRADA INTERDIZIONE CON FICOLIA	INTERDIZIONE E TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA A RISK	COMPAGNIA CARABINIERI VIGGIANO
B5	NUOVA STRADA COMUNALE VIGGIANO-GRUMENTO	INTERDIZIONE E TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA A RISK	COMPAGNIA CARABINIERI VIGGIANO
B6	CAVALCATA SULLA S.S. VABITATA	INTERDIZIONE E TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA A RISK	CORPO FORESTALE STATO MARISSOLUOVO
B7	STRADA INTERDIZIONE CAMPESTRINI	INTERDIZIONE E TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA A RISK	POLIZIA STRADALE
B8	STRADA INTERDIZIONE CAMPESTRINI	INTERDIZIONE E TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA A RISK	POLIZIA STRADALE
B9	STRADA INTERDIZIONE CAMPESTRINI	INTERDIZIONE E TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA A RISK	COMPAGNIA CARABINIERI VIGGIANO
B10	STRADA INTERDIZIONE DEI GIARDINI	INTERDIZIONE E TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA A RISK	GUARDIA DI FINANZA VIGGIANO

- LEGENDA**
- PROPRIETA' eni Div. e&p
 - LIMITI ZONA A.S.I.
 - AREA RACCHIUSA NELLA CIRCONFERENZA DI RAGGIO 1 Km DAL CENTRO STABILIMENTO
 - AREA DI INTERESSE - PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA INDIVIDUATA DAL GRUPPO DI LAVORO
 - LIMITI COMUNALI
 - LINEA AT 150 Kv
 - LINEA MT 20 Kv
 - CANCELLI STRADALI: DA B1 A B10
 - OLEODOTTO VIGGIANO - TARANTO (CON FASCIA DI RISPETTO)
 - IX (X=1,2,...) INSEDIAMENTI INDUSTRIALI (RIF. TABELLA ALL.8 PRE)
 - IX (X=1,2,...) INSEDIAMENTI INDUSTRIALI EXTRA ZONA A.S.I. LIMITROFI ALLO STABILIMENTO (RIF. TABELLA ALL.8 PRE)
 - X/AX...ZX (X=1,2,...) INSEDIAMENTI CIVILI (RIF. TABELLA ALL.8 PRE)

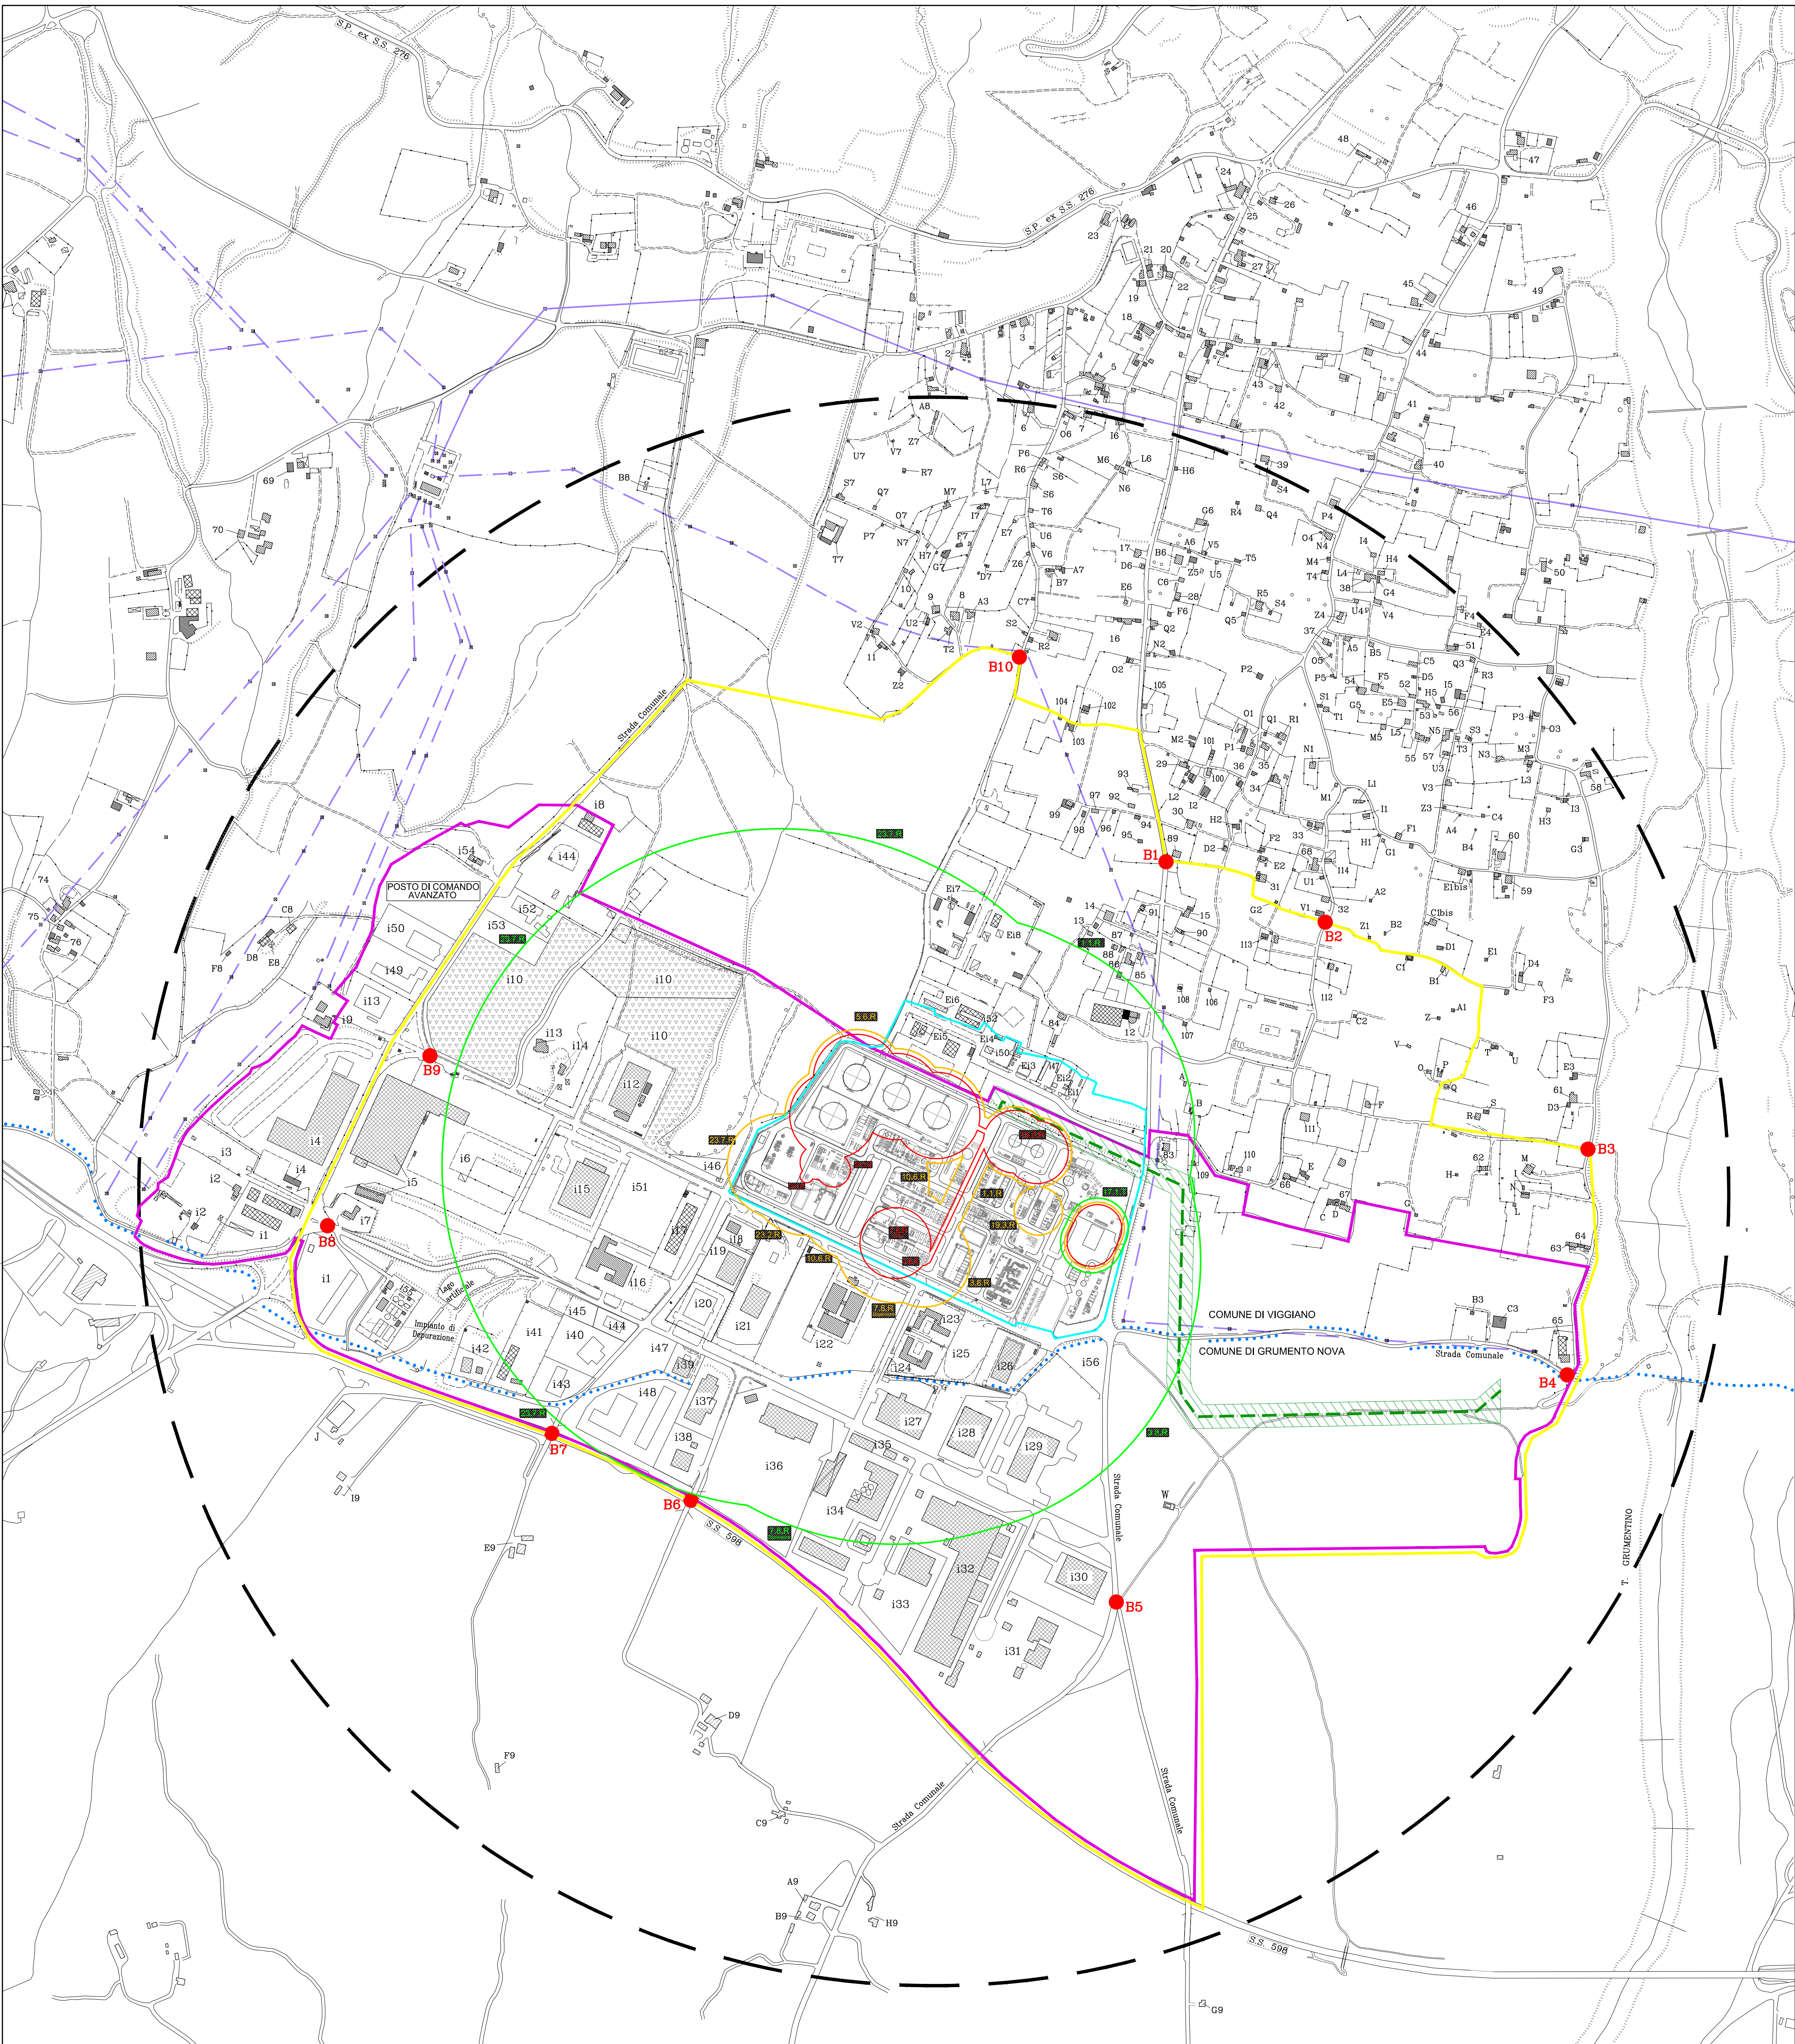

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA
-Ufficio Territoriale del Governo-
POTENZA

PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
CENTRO OLIO VAL D'AGRI
VIGGIANO (PZ)

PIANO POSTI DI BLOCCO

ALLEGATO 6

SCALA 1:5 000 DATA: 30/07/2013

Redatto da:
eni s.p.a. Div. e&p - DIME

Approvato da: